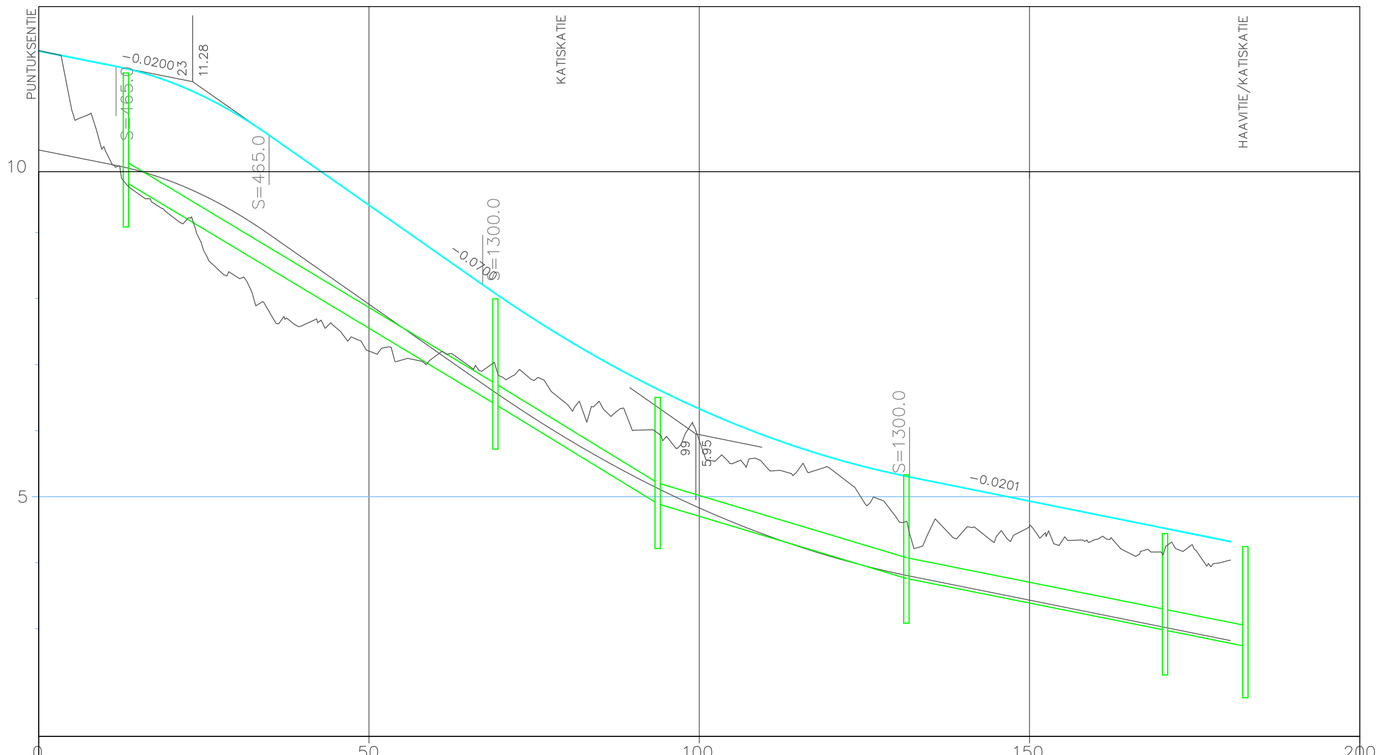

Vesijohto sisäpohjankorkeus, mitat ja laatu																		
Paalu																		
Sadevesiviemäri sisäpohjankorkeus, mitat ja laatu	9.78		315 PE Okra	6.42	6.42	315 PE Okra	4.91	4.91	315 PE Okra	3.78	3.78	315 PE Okra	3.00	3.00	315 PE Okra	2.76		
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus	13		56.05/0.0600	69		25.09/0.0600	94		37.69/0.0300	131		39.16/0.0200	171		12.20/0.0200	183		
Jätevesiviemäri sisäpohjankorkeus, mitat ja laatu																		
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus																		
Ajoradan tasausviivan korkeus	11.75	11.55	11.27	10.79	10.11	9.41	8.71	8.02	7.38	6.81	6.33	5.92	5.59	5.34	5.13	4.93	4.73	4.53	4.33
Maanpinnan korkeus	11.75	10.26	9.26	8.33	7.60	7.20	7.12	6.82	6.40	6.00	5.85	5.47	5.41	4.66	4.48	4.56	4.35	4.15	4.03
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180

POIKKILEIKKAUS 1:100
PL 0–89

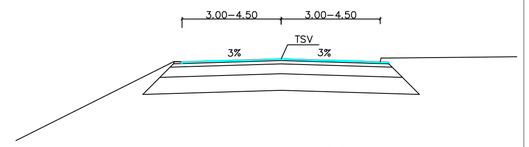

POIKKILEIKKAUS 1:100
PL 89–102



POIKKILEIKKAUS 1:100
PL 102–180



RAKENNEKERROKSET:

kulutuskerros	Ab 12/100	50 mm
kantavakerros	Mr 0–32	100 mm
jakavakerros	Mr 0–64	300 mm
suodatinkerros	Hiekka	500 mm
Yht.		950 mm

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS–GK23, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

ONKITIE, KATISKATIE, MERTATIE, HAAVITIE

+ JALANKULKU– JA PYÖRÄILYTIET

Mertatie pituus– ja poikkileikkaus

KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY STAD

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
STADSMILJÖ

KAUPUNKISUUNNITTELU
PLANERING

KAUPPATORI 5, 67100 KOKKOLA, PL 43, 67101 KOKKOLA
Puhelinvaihde (06) 8289 111, www.kokkola.fi

MUUTOS ÄNDRING		
PIIRTÄNYT RITAD	7. 11. 2023	TL
SUUNNITELLUT PLANERAD	7. 11. 2023	TL
TARKISTANUT GRANSKAD		
HYVÄKSYNYT GODKÄND		
VAHVISTANUT FASTSTÄLLD		
MITTAKAAVA SKALA	1: 500/1/50	
PIIR. RITN.	№ 5174f	